

**Hotărârea nr. 36  
din 30 martie 2021**

*privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Luduș a unor bunuri – mijloace fixe în  
scopul scoaterii din funcțiune și valorificării*

Consiliul local al orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,  
Având în vedere:

- raportul de specialitate al Administratorului Public nr. 21250 din 16.03.2021;
- referatul de aprobare al Primarului Orașului Luduș nr. 21249 din 16.03.2021;
- avizele comisiilor de specialitate: "Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală", "Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine Publică și Relația cu cetățenii", "Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene".

În baza prevederilor:

- art. 10, alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,
- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Punctelor nr. 21 și 22 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. "c", precum și art. 139, alin. (3), lit. "g" din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**Hotărăște:**

**Art. 1** Se aprobă preluarea din administrarea Compania Aquaserv SA – Sucursala Luduș în administrarea direct a Orașului Luduș a mijloacelor fixe, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art. 2** Se aprobă modificarea listei bunurilor din domeniul public al Orașului Luduș aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat cu nr. 22/05.03.2010 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș" și cu nr. 202662/05.03.2010, la Compania Aquaserv SA, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate, în sensul scoaterii din listă a mijloacelor fixe identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se mandatează Președintele ADI Aqua Invest Mureș - să semneze în numele și pe seama orașului Luduș, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu Compania Aquaserv SA.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – județul Mureș,
- Primarului orașului Luduș,
- Administratorului Public,
- Compania Aquaserv S.A.,
- Spre afișare.

**Președinte de ședință,  
Consilier, Puia Gelu Virgil**



**Contrasemnează,  
Secretar general al U.A.T.,  
jr. Giurgea Eugenia**



Nr.764 / 14.05.2020

Către: **Birou Management active fixe**  
 De la: **Comisia de evaluare**  
 Referitor la: **Evaluarea mijloacelor fixe propuse spre scoatere din funcțiune**

**RAPORT**

**de evaluare a mijloacelor fixe din domeniul public**  
**propuse spre scoatere din funcțiune**

Comisia de evaluare desemnată prin Decizia nr. 86/02.03.2020 al Directorului General în componența

Președinte: ing. Oaneș Gelu

Secretar: ing. Deteșan Adrian

Membrii: ing. Popoviciu Ramona

s-a reunit azi 14.05.2020 pentru evaluarea stării mijloacelor fixe propuse spre scoatere din funcțiune de către Secția de Tratare apă potabilă, devenite disponibile în urma modernizării Uzinei de Apă Ludus, a Stației de pompare apă brută și abilitării conductei de aducțiune.

Sunt supuse evaluării tehnice mijloacele fixe din domeniul public aflate în concesiunea Companiei Aquaserv SA, cuprinse în anexa la raport.

În urma verificării stării fizice și a funcționalității mijloacelor fixe Comisia de evaluare a constatat următoarele:

**Mijloace fixe din anexă, în valoare de: 927.502,07 lei, sunt disponibilizate și se înlocuiesc în urma modernizării Stației de pompare apă brută și reabilitării conductei de aducțiune prin surse proprii.**

**Mijloacele fixe din listă de natura construcțiilor, conform proiectului tehnic de re tehnologizare se vor demola deoarece pe amplasamentele respective se vor realiza obiective noi în cadrul modernizării Uzinei de Apă prin programul POS Mediu.**

**Mijloace fixe de natura utilajelor, instalațiilor au uzură fizică și morală avansată, cu defecte nereparabile, fiind bunuri vechi nu se mai găsește piese de schimb pentru reparații, și ca urmare se propun spre valorificare directă prin casare, și predarea materialelor recuperabile rezultate, la centre de colectare. Mijloacele fixe amplasate subteran de natura conductelor și rețelelor utilitare se propun la casarea directă fără recuperare de materiale, ele rămânând îngropate, întrucât recuperarea materialelor re folosibile presupune efort tehnic și financiar mai mare decât beneficiile obținute din recuperarea și valorificarea acestora.**

Mai jos este descrisă funcționalitatea bunurilor disponibile și sunt prezentate principalele caracteristici ale acestora:

1. **ADUCȚIUNE APA BRUTA, nr. inventar LD20037**, conducta de aducțiune apă brută din tub de beton tip PREMIO cu Dn=500mm, în lungime de 1500m;
2. **BASCULA BA STABILA, nr. inventar LD45172**,
3. **ELECTROPOMPA C200, nr. inventar LD34356**, electropompa Cerna cu caracteristicile: Q=280 mc/h, H=20 mca și P=30 kW;


COMPANIA AQUASERV SA TG.MURES  
SUCURSALA LUDUS

LISTA MILOACELOR FIXE DISPONIBILE

Nr. crt.	Denumire	Nr. inv.	Cod clasificare	Data intrarii	UM	PU lei	cant.	valoare	Loc de utilizare	durata normata (luni)	Centru de cost	Gestionar nume, prenume
1	Aductiune apa bruta	LD20037	1.8.6.	01.11.1986	buc	532625.45	1	532625.45	Uzina de apa	384	ATTA	Vaida Bianca
2	Bascula BA stabila	LD45172	2.2.1.1.2.	01.11.1986	buc	33.79	1	33.79	Uzina de apa	48	ATTA	Vaida Bianca
3	Electropompa C 200	LD34356	2.1.17.1.1.	01.11.1986	buc	57.79	1	57.79	Uzina de apa	96	ATTA	Vaida Bianca
4	Rețele in incinta la captare	LD20044	1.8.6.	01.11.1986	buc	266507.08	1	266507.08	Uzina de apa	288	ATTA	Vaida Bianca
5	Electropompa Cerna 200 B	LD34064	2.1.17.1.1.	01.01.1972	buc	1.62	1	1.62	Uzina de apa	96	ATTA	Vaida Bianca
6	Electropompa CRIS 200	LD34301	2.1.17.1.1.	01.12.1984	buc	44.29	1	44.29	Uzina de apa	96	ATTA	Vaida Bianca
7	Statie de dozare coagulator	LD2031	1.8.15.	01.01.1967	buc	15566.61	1	15566.61	Uzina de apa	288	ATTA	Vaida Bianca
8	Decantor etaj tip Inhoff	LD2076	1.8.15.	01.03.1962	buc	576.02	1	576.02	str.Republicii	288	CCER	Cheresdi Radu
9	Decantor etajat la bloc CAP	LD2911	1.8.15.	01.12.1982	buc	112089.42	1	112089.42	str.Eminescu	384	CCER	Cheresdi Radu
	TOTAL							927502.07				

sef sector servicii,  
ec.Oanes Dana

Responsabil MF,  
ing.Popoviciu Ramona

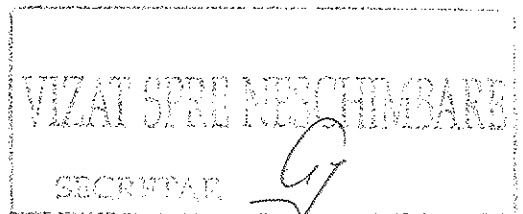

Compania Aquaserv SA, Târgu Mureș  
Sucursala Luduș


NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune


- Denumire: ADUCTIUNE APA BRUTA;
- Data intrării: 1986
- Nr. inventar: LD20037
- Cod clasificare: 1.8.6
- Descrierea caracteristicilor tehnice: conducta de aductiune apa bruta din tuburi de beton
- Părți componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părți componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării :
- Durata de serviciu : 384 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparație : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - prin reabilitarea Statiei de pompare apa bruta si a conductei de aductiune apa bruta, se înlocuieste;
- Act constatator al stării tehnice de la terți anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparației, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneș Gelu  
ing. Adrian Deteșan  
ing. Popoviciu Ramona

.....  
.....  
.....  


VIZAT SI RE NESCHIMBARE  
SECRETAR  


Compania Aquaserv SA, Târgu Mureș  
Sucursala Luduș


NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune

- Denumire: BASCULA BA STABILA;
- Data intrării: 1986
- Nr. inventar: LD45172
- Cod clasificare: 2.2.1.1.2.
- Descrierea caracteristicilor tehnice:
- Părți componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părți componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării :
- Durata de serviciu : 48 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparație : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - datorită uzurii fizice, nu a mai primit aprobarea de verificare metrologică, nu este corespunzător pentru utilizare.
  - prin re tehnologizarea Uzinei de apa s-a inlocuit.
- Act constatator al stării tehnice de la terți anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparației, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020


Comisia de evaluare

ing. Oaneș Gelu  
ing. Adrian Deteșan  
ing. Popoviciu Ramona



.....  
.....  
.....

VIZAT ȘI RE ÎNȘTIȚIAT  
SECRETAR



Compania Aquaserv SA, Târgu Mureș  
Sucursala Luduș




NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune


- Denumire: ELECTROPOMPA C 200;
- Data intrării: 1986
- Nr. inventar: LD34356
- Cod clasificare: 2.1.17.1.1.
- Descrierea caracteristicilor tehnice: electropompa Cerna, cu debit  $Q=280$  mc/h, înălțime de pompare  $H=20$  mca și putere  $P=30$  kW;
- Părți componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părți componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizica si morala
- Durata de serviciu : 96 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparație : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - datorită uzurii nu mai realizează parametrii nominali, are consum de energie electrică mare, și eficiență scăzută. Nu prezintă siguranță în exploatare.
  - prin re tehnologizarea Uzinei de apa s-a inlocuit.
- Act constatator al stării tehnice de la terți anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparației, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneș Gelu  
ing. Adrian Deteșan  
ing. Popoviciu Ramona

  
.....  
  
.....  
  
.....

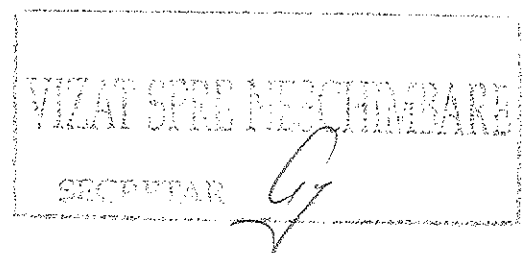

Compania Aquaserv SA, Târgu Mureș  
Sucursala Luduș




NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune


- Denumire: REȚELE ÎN INCINTA LA CAPTARE;
- Data intrării: 1986
- Nr. inventar: LD20044
- Cod clasificare: 1.8.6
- Descrierea caracteristicilor tehnice: conducte din otel cu dimensiuni D=300 mm în lungime de 150 m și D=150 mm în lungime de 50 m;
- Părți componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părți componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizică și morală
- Durata de serviciu : 288 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparație : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice și morale;
  - prin re tehnologizare s-a modificat traseul noii rețele din incintă, astfel cea veche a fost scoasă din funcțiune.
- Act constatator al stării tehnice de la terți anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparației, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneș Gelu  
ing. Adrian Deteșan  
ing. Popoviciu Ramona

  
.....  
  
.....  
  
.....

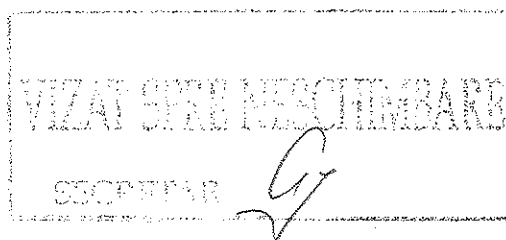

Compania Aquaserv SA, Târgu Mureș  
Sucursala Luduș




NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune


- Denumire: ELECTROPOMPA CERNA 200 B;
- Data intrării: 1972
- Nr. inventar: LD34064
- Cod clasificare: 2.1.17.1.1.
- Descrierea caracteristicilor tehnice: electropompa Cerna, cu debit  $Q=280$  mc/h, înălțime de pompare  $H=20$  mca și putere  $P=30$  kW;
- Părți componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părți componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizica si morala
- Durata de serviciu : 96 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparație : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - datorită uzurii nu mai realizează parametrii nominali, are consum de energie electrică mare, și eficiență scăzută. Nu prezintă siguranță în exploatare.
  - prin re tehnologizarea Uzinei de apa s-a înlocuit.
- Act constatator al stării tehnice de la terți anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparației, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneș Gelu  
ing. Adrian Deteșan  
ing. Popoviciu Ramona

  
.....  
  
.....  
  
.....

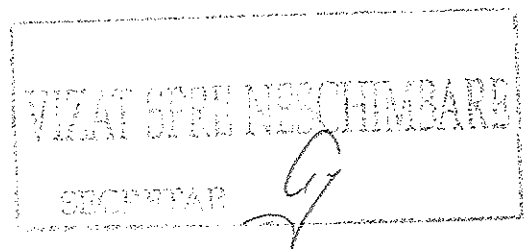



Compania Aquaserv SA, Târgu Mureș  
Sucursala Luduș


NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune


- Denumire: ELECTROPOMPA CRIS 200;
- Data intrării: 1984
- Nr. inventar: LD34301
- Cod clasificare: 2.1.17.1.1.
- Descrierea caracteristicilor tehnice: electropompa Cris cu caracteristicile  $Q=160$  mc/h,  $H=10$  mca și  $P=11$  kW;
- Părți componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părți componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizica și morala
- Durata de serviciu : 96 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparație : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice și morale;
  - datorită uzurii nu mai realizează parametri nominali, are consum de energie electrică mare, și eficiență scăzută. Nu prezintă siguranță în exploatare.
  - prin re tehnologizarea Uzinei de apă s-a înlocuit.
- Act constatator al stării tehnice de la terți anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparației, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneș Gelu  
ing. Adrian Deteșan  
ing. Popoviciu Ramona



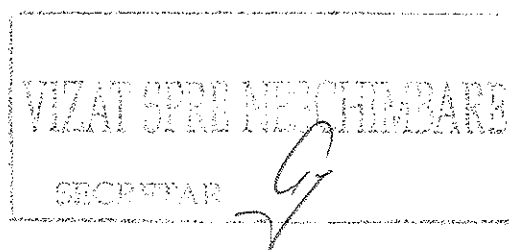

Compania Aquaserv SA, Târgu Mureş  
Sucursala Luduş


NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune


- Denumire: STATIE DE DOZARE COAGULATOR;
- Data intrării: 1967
- Nr. inventar: LD2031
- Cod clasificare: 1.8.15
- Descrierea caracteristicilor tehnice: construcţie din beton armat formata din doua bazine a cate 6 mc fiecare si sicane pentru amestec coagulant confectionate din beton;
- Părţi componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părţi componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizica si morala
- Durata de serviciu : 288 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparaţie : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcţiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - prin re tehnologizarea Uzinei de apa s-a modificat fluxul tehnologic de tratare apă, staţia de dozare veche nemaiaivând utilitate în fluxul nou, s-a dezafectat si demolat.
- Act constatator al stării tehnice de la terţi anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparaţiei, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneş Gelu  
ing. Adrian Deteşan  
ing. Popoviciu Ramona



VIZAT ŞI PRE NEBOUTMABARD  
SECRETAR 

Compania Aquaserv SA, Târgu Mureş  
Sucursala Luduş

NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune


- Denumire: DECANTOR ETAJ TIP INHOFF;
- Data intrării: 1962
- Nr. inventar: LD2076
- Cod clasificare: 1.8.15
- Descrierea caracteristicilor tehnice: construcţie din beton armat, V= 60 mc, deservind 56 de persoane;
- Părţi componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părţi componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizica si morala
- Durata de serviciu : 288 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparaţie : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcţiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - prin reabilitarea si extinderea reţelelor de colectare ape uzate au fost dezafectate
- Act constatator al stării tehnice de la terţi anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparaţiei, anexat în copie: Nu este cazul.

Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneş Gelu  
ing. Adrian Deteşan  
ing. Popoviciu Ramona

.....  
.....  
.....

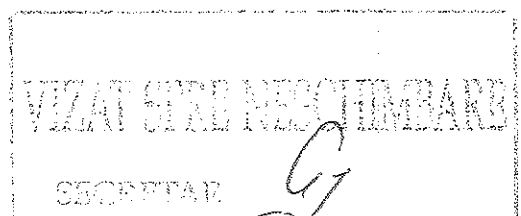

Compania Aquaserv SA, Târgu Mureş  
Sucursala Luduş


NOTĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ  
a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune

- Denumire: DECANTOR ETAJAT LA BLOC CAP;
- Data intrării: 1982
- Nr. inventar: LD2911
- Cod clasificare: 1.8.15
- Descrierea caracteristicilor tehnice: construcţie din beton armat, V= 60 mc, deservind 56 de persoane;
- Părţi componente: Nu este cazul
- Lipsuri de piese, accesorii părţi componente: Nu este cazul
- Cauzele degradării : uzura fizica si morala
- Durata de serviciu : 384 luni
- Valoare de înlocuire/valoare reparaţie : nu este cazul
- Justificarea propunerii de scoatere din funcţiune:
  - mijlocul fix este degradat datorită uzurii fizice si morale;
  - prin reabilitarea si extinderea retelelor de colectare ape uzate au fost dezafectate
- Act constatator al stării tehnice de la terţi anexat: Nu este cazul;
- Deviz estimativ al reparaţiei, anexat în copie: Nu este cazul.


Data: 14.05.2020

Comisia de evaluare

ing. Oaneş Gelu .....  
ing. Adrian Deteşan .....  
ing. Popoviciu Ramona .....



VIZAT SPRE NESCHEMBARE  
SECRETAR



Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: ADUCTIUNE APA BRUTA;
- Nr. inventar: LD20037
- Data intrării: 1986
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ
- Caracteristici tehnice: Conducta aductiune apa bruta de la Statia de pompare apa bruta la Uzina de Apa din tub de beton tip PREMO cu Dn=500mm in lungime de 1500m
- Constatări: Prin realizarea noii investitii de Reabilitare a conductei de aductiune apa bruta, aceasta a fost dezafectata.
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: este uzata moral și fizic și se va demola/dezafecta.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

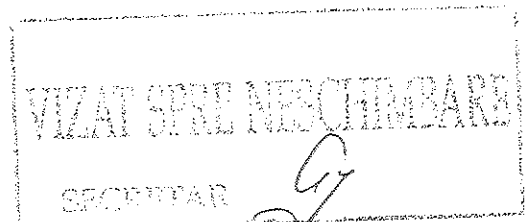

Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: BASCULA BA STABILA;
- Nr. inventar: LD45172
- Data intrării: 01.11.1986
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ
- Caracteristici tehnice:
- Constatări: a devenit disponibilă în urma retehnologizării Liniei de tratare a apei potabile de la Uzina de apă Luduș
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: are un grad mare de uzură.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

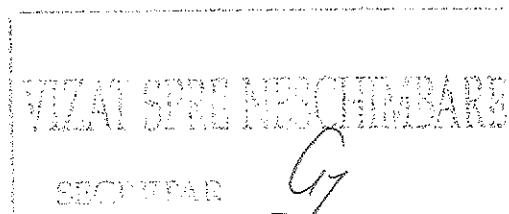

Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: ELECTROPOMPA C 200;
- Nr. inventar: LD34356
- Data intrării: 01.11.1986
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ
- Caracteristici tehnice: electropompa Cerna, cu debit  $Q=280$  mc/h, înălțime de pompare  $H=20$  mca și putere  $P=30$  kW;
- Constatări: a devenit disponibilă în urma re tehnologizării Liniei de tratare a apei potabile de la Uzina de apă Luduș
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: are un grad mare de uzură.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

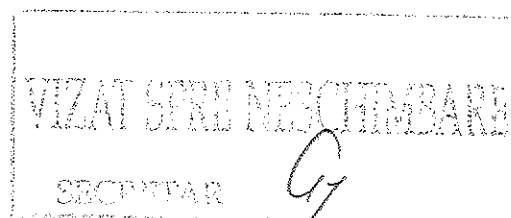

Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: RETELE IN INCINTA LA CAPTARE;
- Nr. inventar: LD20044
- Data intrării: 01.11.1986
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ – STATIA DE CAPTARE
- Caracteristici tehnice: Conducte din otel cu diametrul D=300 mm in lungime de 150 m si D=150 mm in lungime de 50 m
- Constatări: Prin realizarea noii investitii de Reabilitare a Statiei de pompare apa bruta, acestea au fost dezafectate.
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: este uzata moral și fizic și se va demola/dezafecta.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

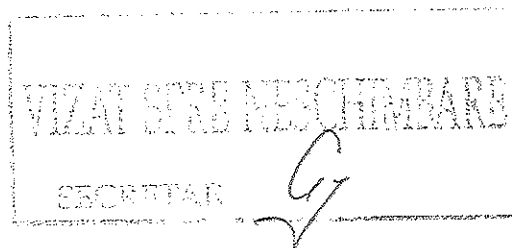



Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: ELECTROPOMPA CERNA 200 B;
- Nr. inventar: LD34064
- Data intrării: 01.01.1972
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ
- Caracteristici tehnice: electropompa Cerna, cu debit  $Q=280$  mc/h, înălțime de pompare  $H=20$  mca și putere  $P=30$  kW;
- Constatări: a devenit disponibilă în urma retehnologizării Liniei de tratare a apei potabile de la Uzina de apă Luduș
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: are un grad mare de uzură.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

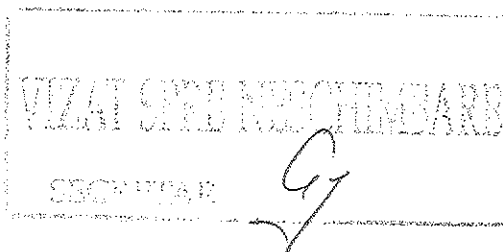

Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: ELECTROPOMPA CRIS 200;
- Nr. inventar: LD34301
- Data intrării: 01.12.1984
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ
- Caracteristici tehnice: electropompa Cerna, cu debit  $Q=280$  mc/h, înălțime de pompare  $H=20$  mca și putere  $P=30$  kW;
- Constatări: a devenit disponibilă în urma re tehnologizării Liniei de tratare a apei potabile de la Uzina de apă Luduș
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: are un grad mare de uzură.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

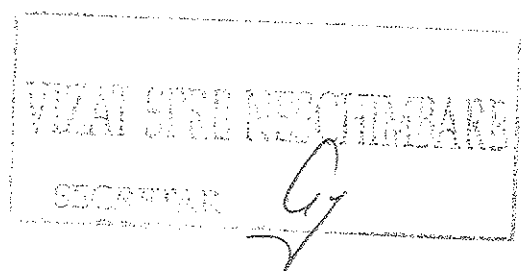

Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș


**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: STATIE DE DOZARE COAGULATOR;
- Nr. inventar: LD2031
- Data intrării: 01.01.1967
- Centru de cost: ATTA
- Loc de utilizare: UZINA DE APĂ
- Caracteristici tehnice: constructie din beton armat formata din doua bazine pentru dizolvare sulfat cu dimensiunile de 1.5 x 2 x 2 mc (l x L x h) si sicane pentru amestecul coagulantului confectionate din beton.
- Constatări: a devenit disponibilă în urma re tehnologizării Liniei de tratare a apei potabile de la Uzina de apă Luduș
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: avand un grad mare de uzura, constructiile au fost dezafectate si demolate.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

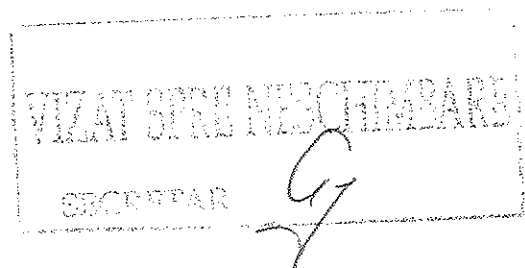

Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș

**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:


- Denumire: DECANTOR ETAJ TIP INHOFF;
- Nr. inventar: LD2076
- Data intrării: 01.01.1962
- Centru de cost: CCER
- Loc de utilizare: Str.Republicii, nr.2
- Caracteristici tehnice: constructie din beton armat, cu volumul  $V= 60$  mc, deservind 56 de persoane.
- Constatări: a devenit disponibil in urma punerii in functiune a retelelor noi de canalizare menajera.
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: constructiile au fost dezafectate conform P.V. 610 din 26.04.2017.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu



VIZAT ȘEFUL ÎNCHEIERĂRII  
SECRETAR



Compania Aquaserv SA  
Sucursala: Luduș

**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ\***  
privind propunerea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe

Prin prezenta solicităm scoaterea din funcțiune a următorului mijloc fix:

- Denumire: DECANTOR ETAJAT LA BLOC C.A.P.;
- Nr. inventar: LD2911
- Data intrării: 01.12.1982
- Centru de cost: CCER
- Loc de utilizare: Str.M.Eminescu, nr.80
- Caracteristici tehnice: construcție din beton armat, cu volumul  $V=60$  mc, deservind 56 de persoane.
- Constatări: a devenit disponibil în urma punerii în funcțiune a rețelelor noi de canalizare menajera.
- Motivul propunerii scoaterii din funcțiune: construcțiile au fost dezafectate conform P.V. 627 din 28.04.2017.

Data: 14.05.2020

Întocmit,  
Șef Sector Exploatare  
Chereșdi Radu

